



ACCESS 10/2 KONTROL ÜNİTESİNE AKSESUARLAR NASIL BAĞLANIR?

220 V





phase
notr
ground

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

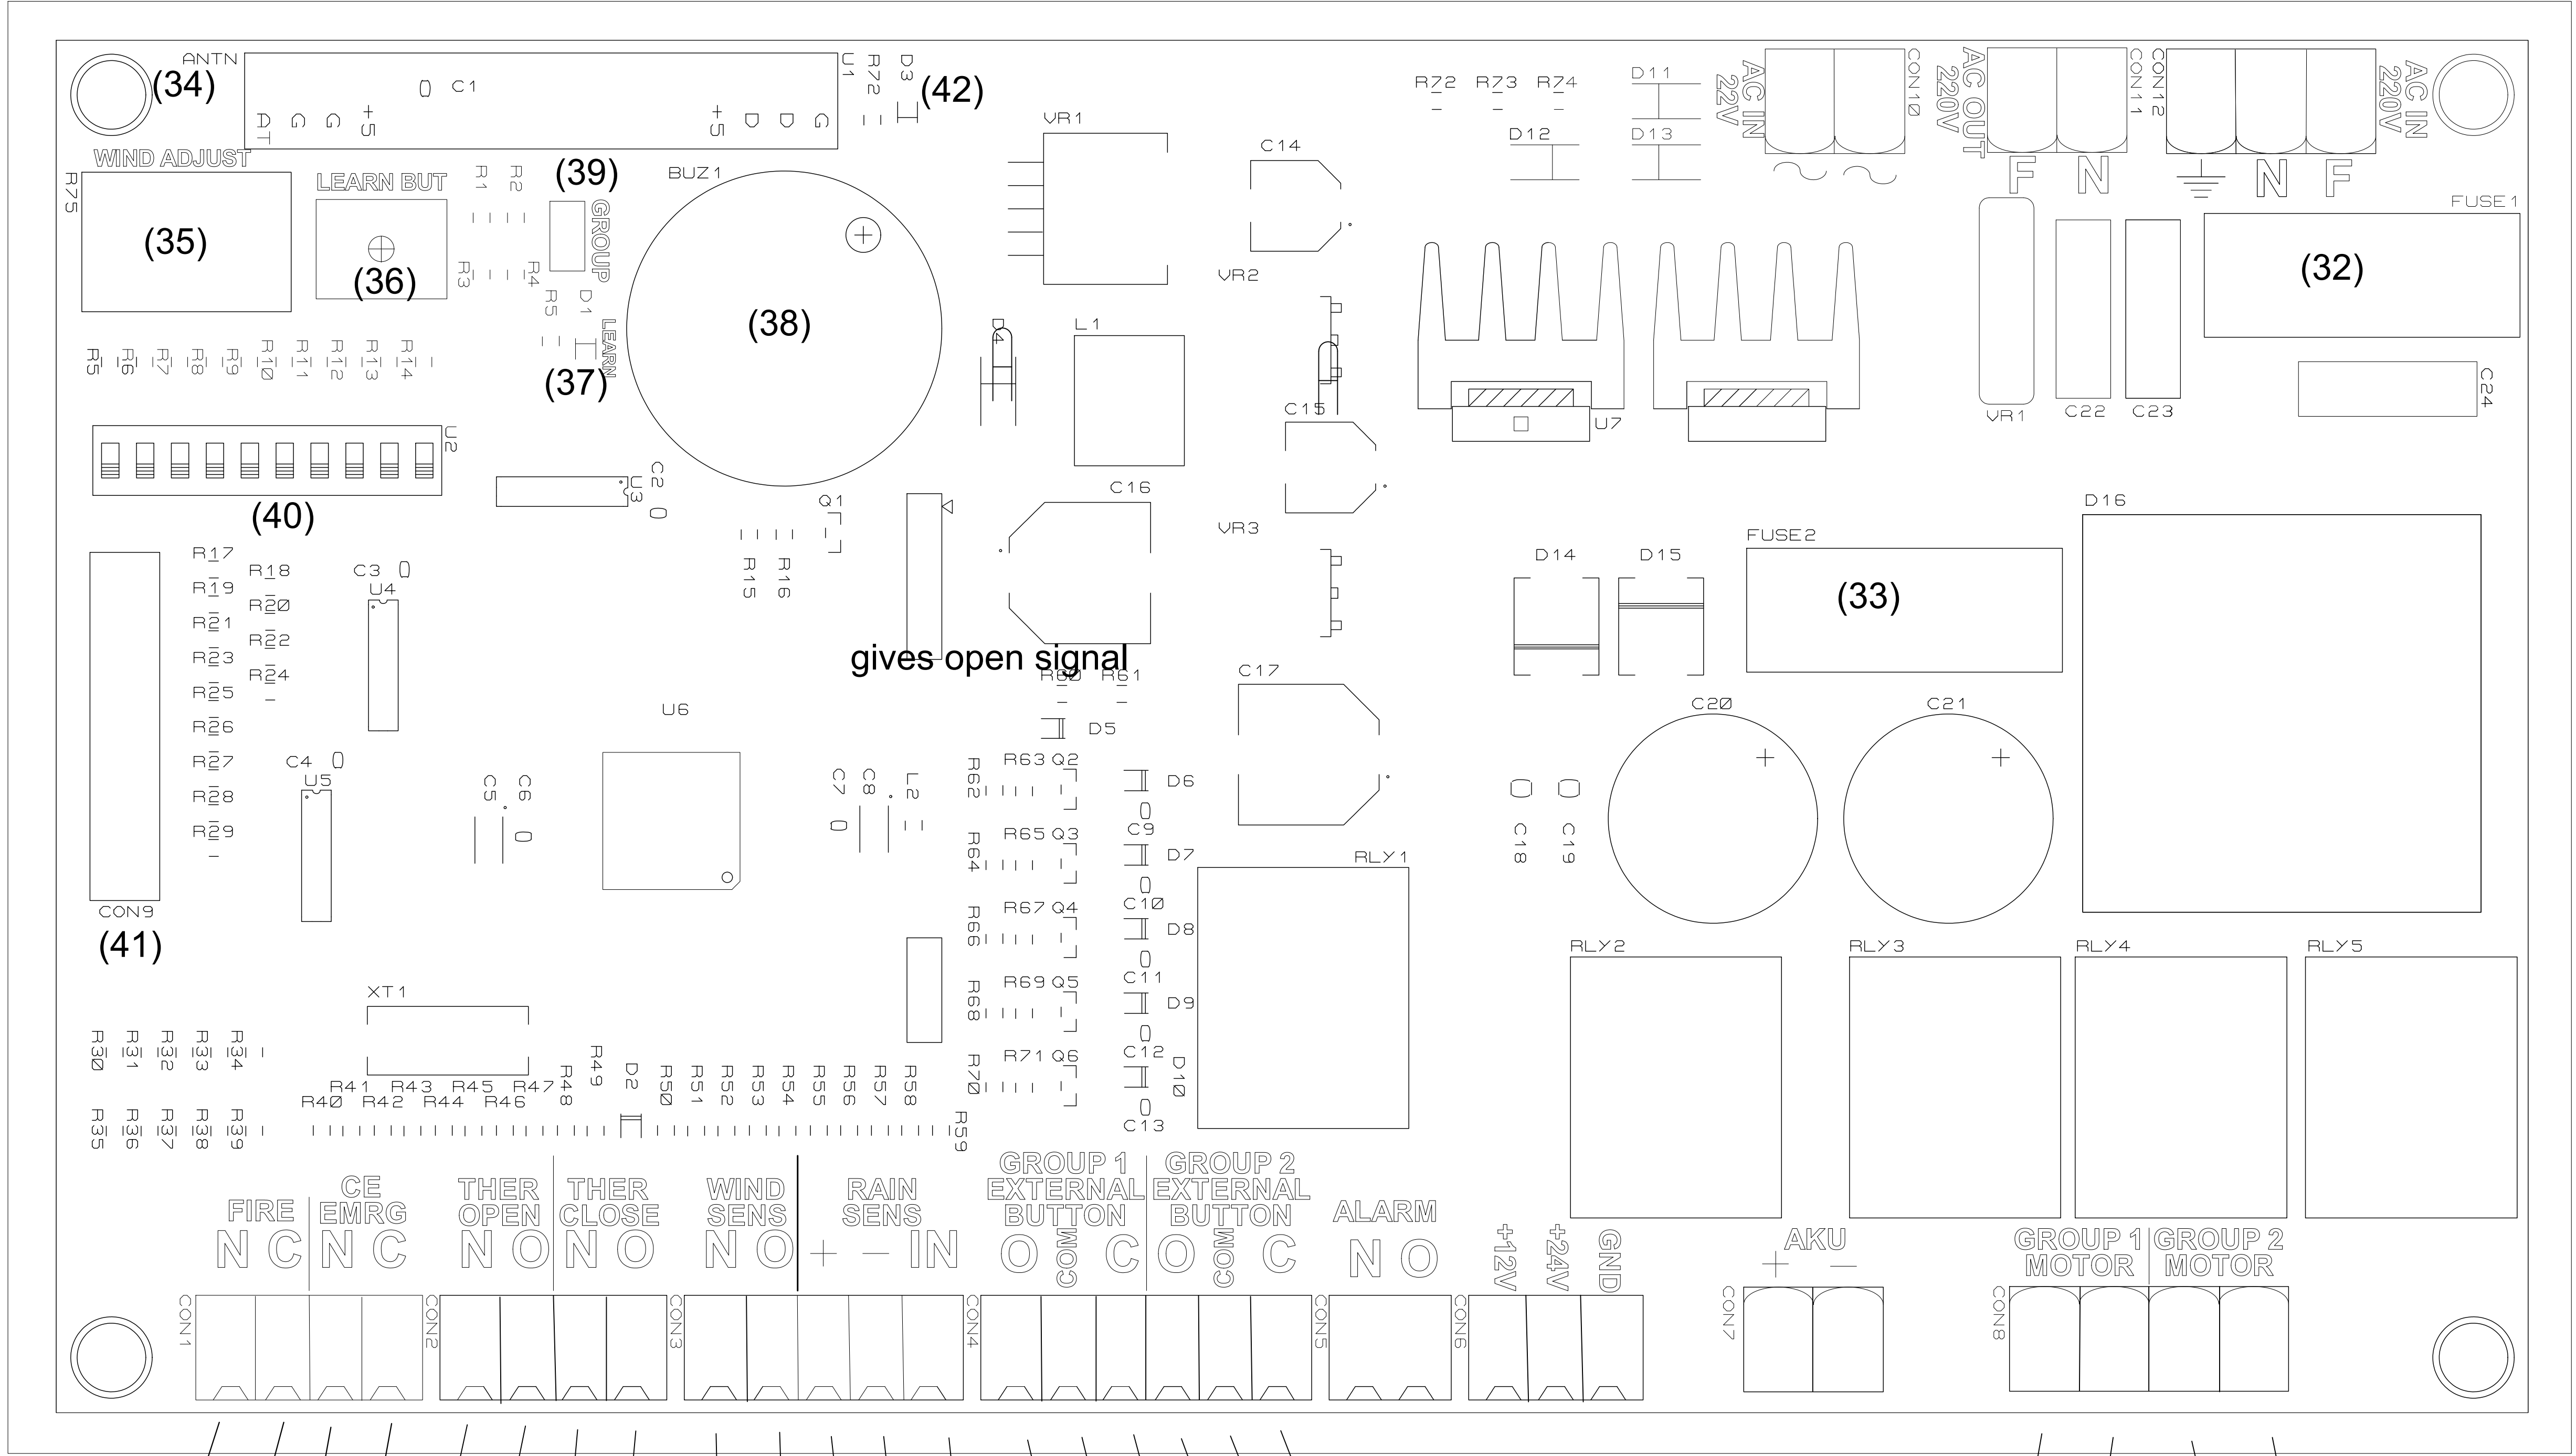


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

YANGIN

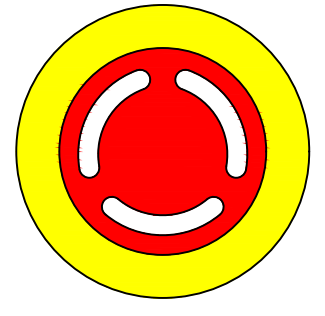


EMRGNY

°C




TEO


°C



TEO

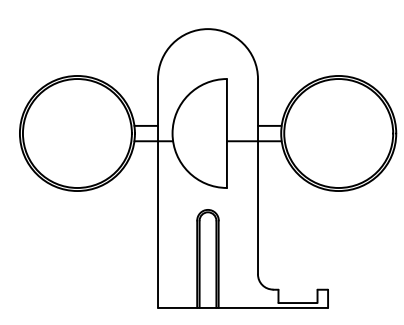


rüzgar

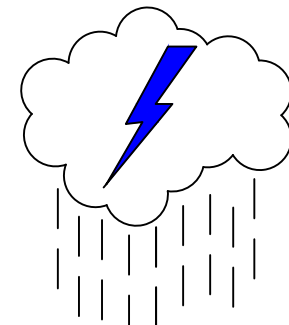


yağmur


sarı renk
beyaz renk
mavi renk

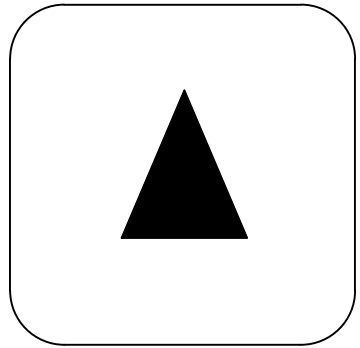


dış buton
Grup 1

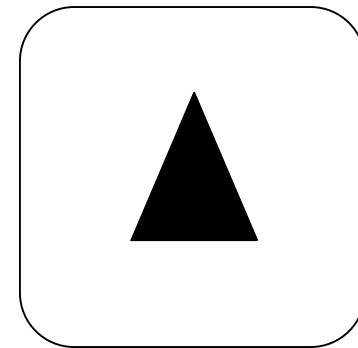

dış buton
Grup 2

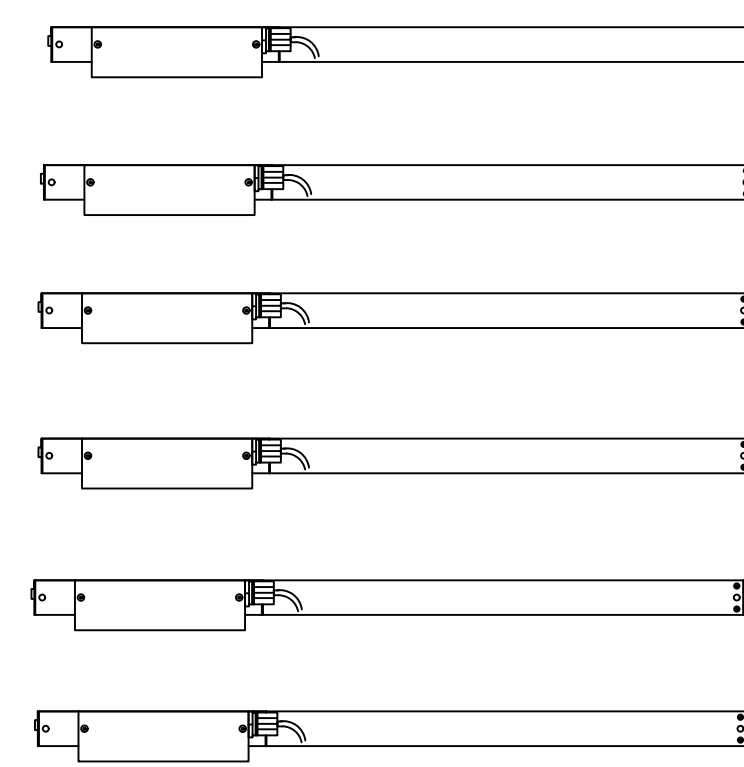

Grup 1

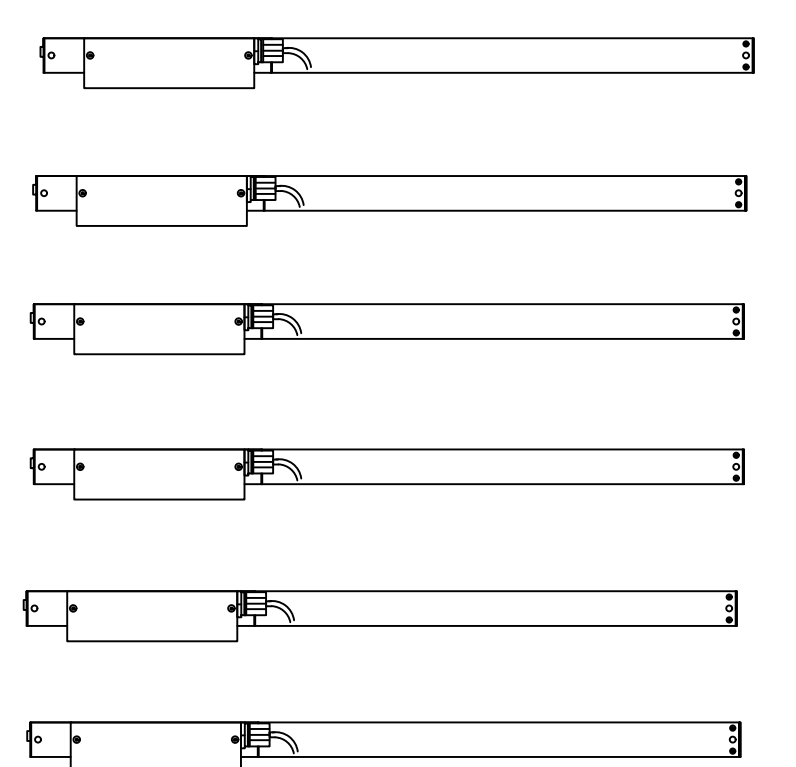

Grup 2

maksimum 6 adet açkı mekanizması maksimum 6 adet açkı mek.

gives open signal

gives close signal

* Eğer 1 ve 2 numaralı klemenslerde yangın santrali bağlantısı yoksa lütfen köprü yapmayı unutmayın .

* Eğer 3 ve 4 numaralı klemenslerde acil açma butonu bağlantısı yoksa lütfen köprü yapmayı unutmayın .